



ŠIKMÉ RAMPY

A) TYPOLOGIE (ČSN 73 4130)

- maximální sklon ramp určených pro pěší (poměr $H : L$): vnitřní rampy 1 : 6 (16,7 %), vnější rampy do 3 m délky 1 : 8 (12,5 %), vnější rampy nad 3 m délky 1 : 12 (8,3 %);
- maximální přípustná délka skloněné plochy $L = 6$ m, jinak musí být vložena podesta o hloubce 1,2 m;
- minimální průchodná šířka $B = 1,1$ m;
- minimální svislá podchodná výška $H = 2,1$ m;
- minimální součinitel smykového tření povrchu $\mu = 0,3 + \operatorname{tg} \alpha$, v případě manipulace s materiálem (např. pomocí ručních vozíků) $\mu = 0,6 + \operatorname{tg} \alpha$;
- rampa má mít na volných stranách zábradlí (ČSN 74 3305)

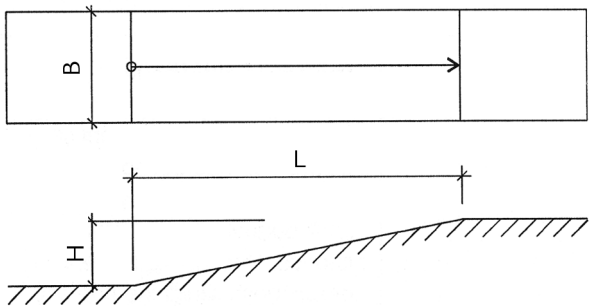

**B) PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ SAMOSTATNÉ
VNĚJŠÍ ŽELEZOBETONOVÉ RAMPY ZALOŽENÉ NA
ODDILATOVANÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH**

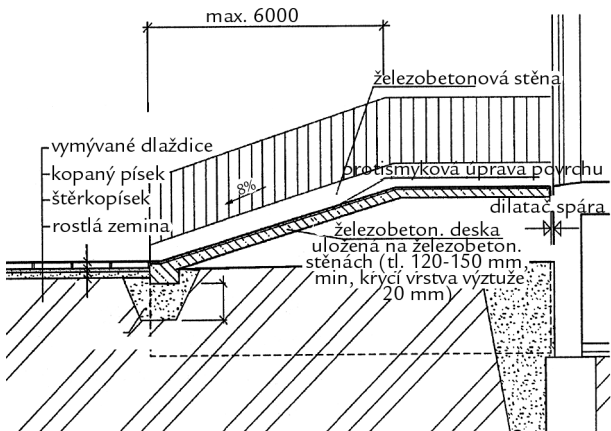

C) PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ TERÉNNÍ RAMPY S PODÉLNÝMI BETONOVÝMI LEMOVÝMI ŽEBRY PRO ZPEVNĚNÍ OKRAJŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A UKOTVENÍ ZÁBRADLÍ [POZN.: V PŘÍPADĚ, ŽE PODLOŽÍ JE TVOŘENO NAMRZAVOU ZEMINOU, JE VHODNÉ POUŽÍT ŘEŠENÍ VARIANTY B)]

